

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 3201436	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Gewerbehof Langenamming		

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005							
Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)					
		IRW	L r,A	IRW	L r,A				
		/dB	/dB	/dB	/dB				
IPkt001	Langenamming 46 1 EG West	60	50	45	35				
IPkt002	Langenamming 31a 1 EG Süd	60	48	45	33				
IPkt003	Langenamming 29 1 EG Süd	60	49	45	34				
IPkt004	Langenamming 40 1 EG Ost	60	53	45	38				
IPkt005	Langenamming 30 1 EG Ost	60	44	45	29				
IPkt006	Langenamming 32 1 EG Ost	60	43	45	28				
IPkt007	Langenamming 28 1 EG Ost	60	41	45	26				
IPkt008	Langenamming 36 1 EG Ost	60	37	45	22				
IPkt009	Langenamming 38 1 EG Nord	60	34	45	19				

F1 drücken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 3201436	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Gewerbehof Langenamming		

Mittlere Liste »		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPkt001 »	Langenamming 46 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795939.14 m		y = 5398756.37 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	50	50	35	35
	Summe		50		35

IPkt002 »	Langenamming 31a 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795935.05 m		y = 5398800.32 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	48	48	33	33
	Summe		48		33

IPkt003 »	Langenamming 29 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795860.12 m		y = 5398811.53 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	49	49	34	34
	Summe		49		34

IPkt004 »	Langenamming 40 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795859.24 m		y = 5398774.66 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	53	53	38	38
	Summe		53		38

IPkt005 »	Langenamming 30 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795815.82 m		y = 5398787.61 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	44	44	29	29
	Summe		44		29

IPkt006 »	Langenamming 32 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795802.23 m		y = 5398762.58 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	43	43	28	28
	Summe		43		28


IPkt007 »	Langenamming 28 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 795778.62 m		y = 5398746.85 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK005 »	GE 5	41	41	26	26
	Summe		41		26

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrags Nr. 3201436	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) F. Holzinger		
Projekt:	Gewerbehof Langenamming		

IPkt008 »	Langenamming 36 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 5.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		x = 795728.10 m		y = 5398651.53 m		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK005 »	GE 5	37	37	22	22	
	Summe		37		22	

IPkt009 »	Langenamming 38 1 EG	Zusatzbelastung GE5		Einstellung: Referenzeinstellung		z = 5.00 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		x = 795709.73 m		y = 5398574.91 m		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK005 »	GE 5	34	34	19	19	
	Summe		34		19	

Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbehof Langenammung" durch Deckblatt Nr. 6; 94486 Osterhofen

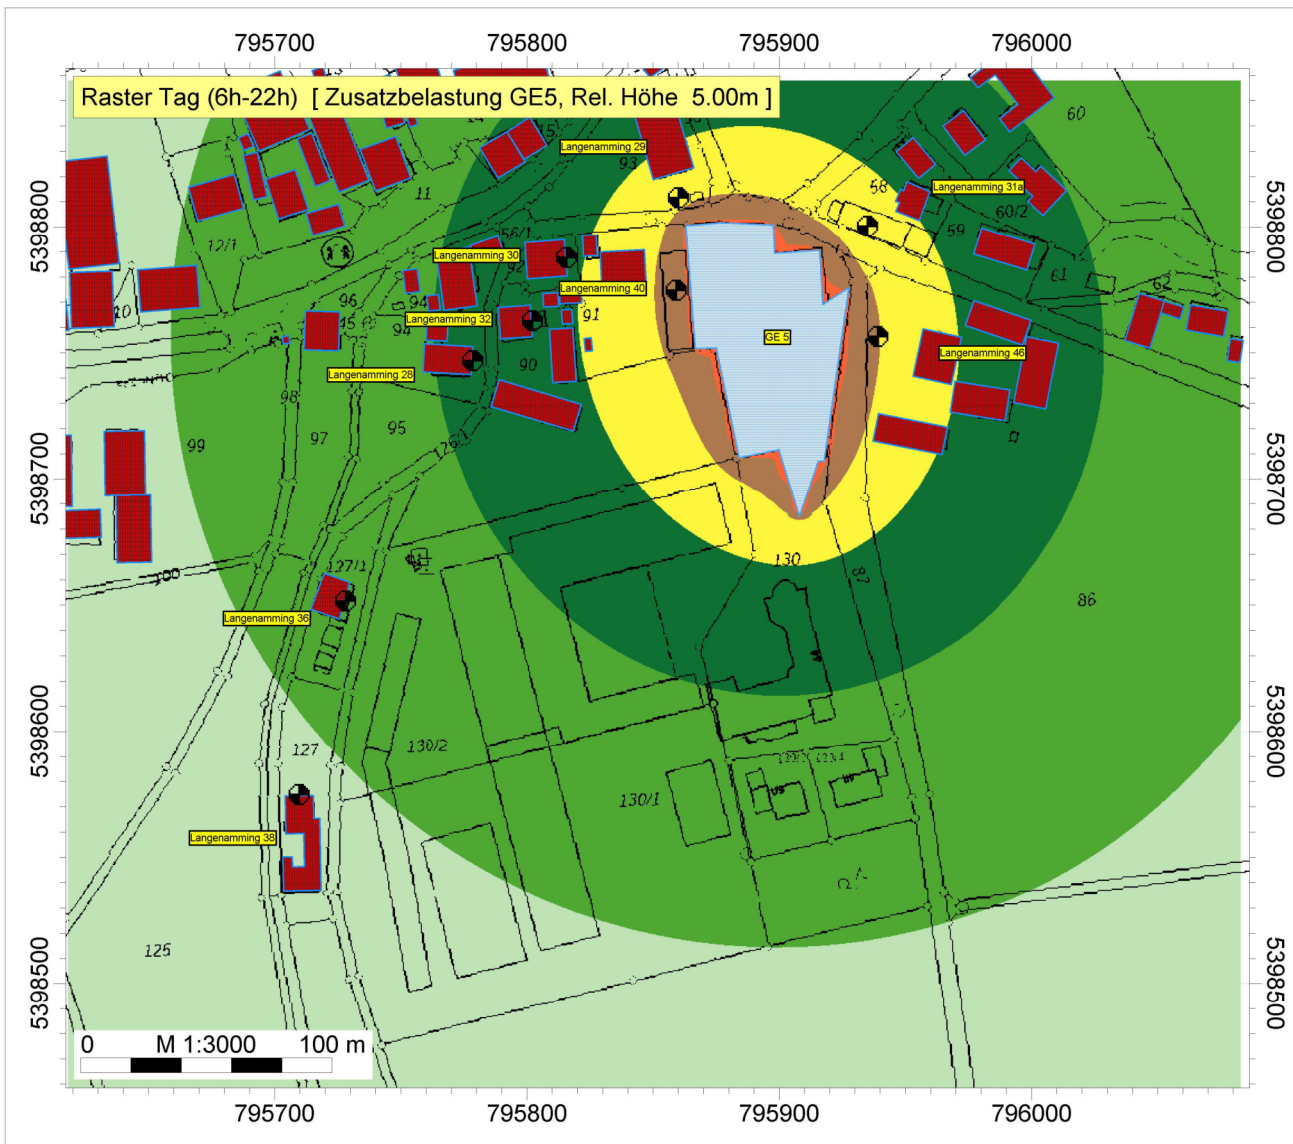

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.-Ing. (FH) F.
Holzinger

Änderung des
Bebauungsplanes
"Gewerbehof
Langenammung"
durch Deckblatt Nr. 6

Legende


- Immissionspunkt
- Gebäude
- Flächen-SQ/DIN 45691

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..



Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbehof Langenammung" durch Deckblatt Nr. 6; 94486 Osterhofen

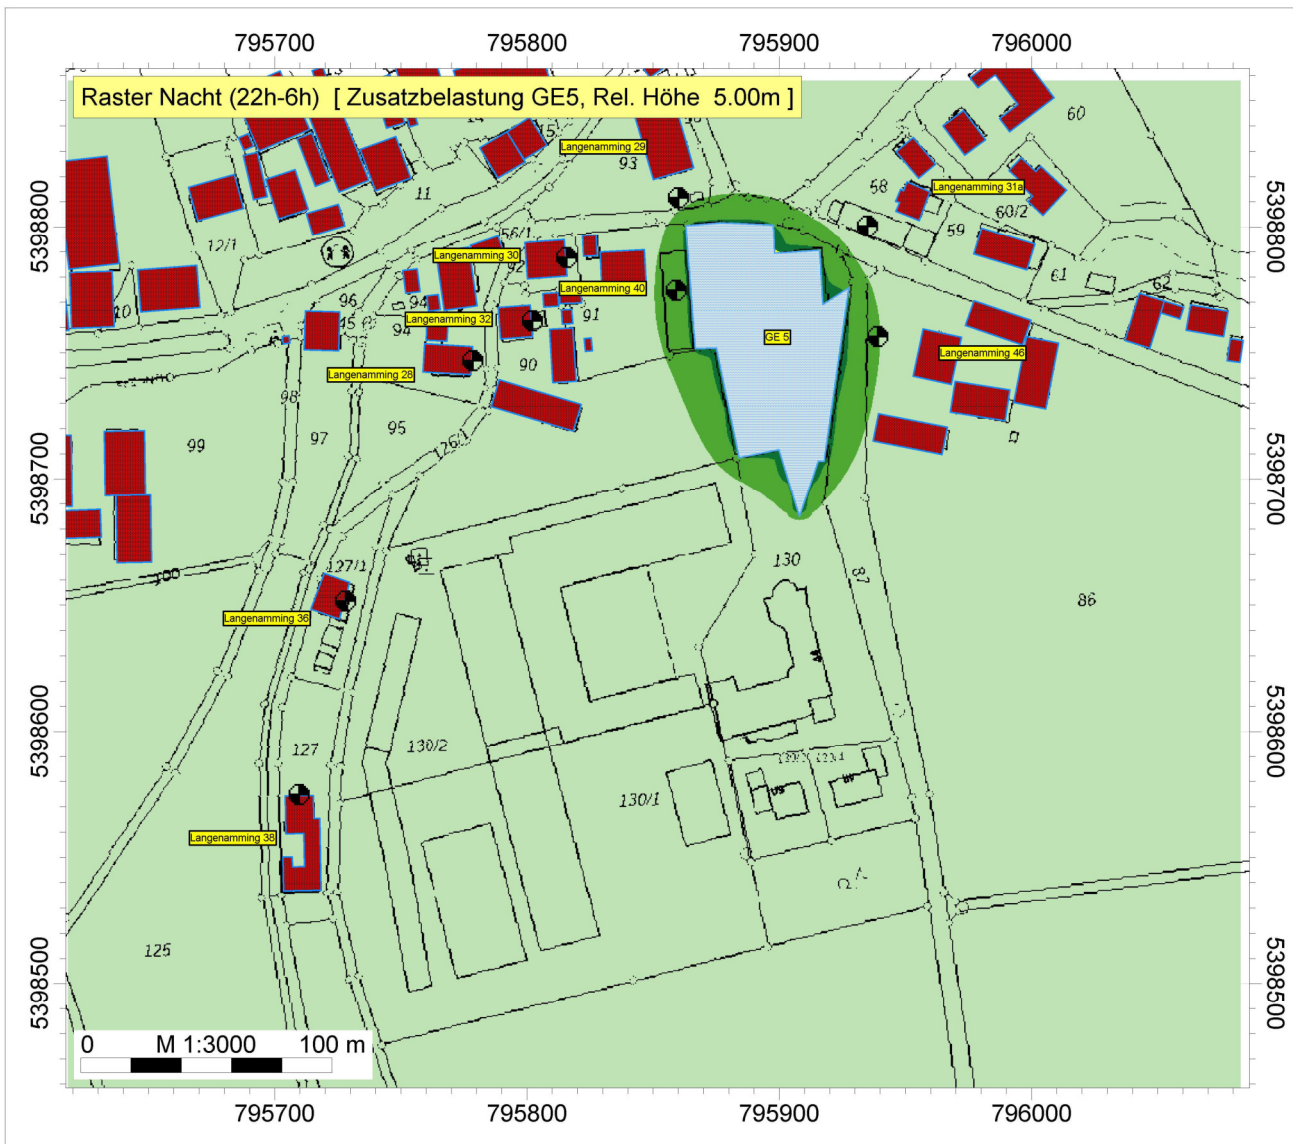

IFB Eigenschenk GmbH
Dipl.-Ing. (FH) F.
Holzinger

Änderung des
Bebauungsplanes
"Gewerbehof
Langenammung"
durch Deckblatt Nr. 6

Legende

- Immissionspunkt
- Gebäude
- Flächen-SQ/DIN 45691

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

	>.-35
	>35-40
	>40-45
	>45-50
	>50-55
	>55-60
	>60-65
	>65-70
	>70-75
	>75-80
	>80-..

